


SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

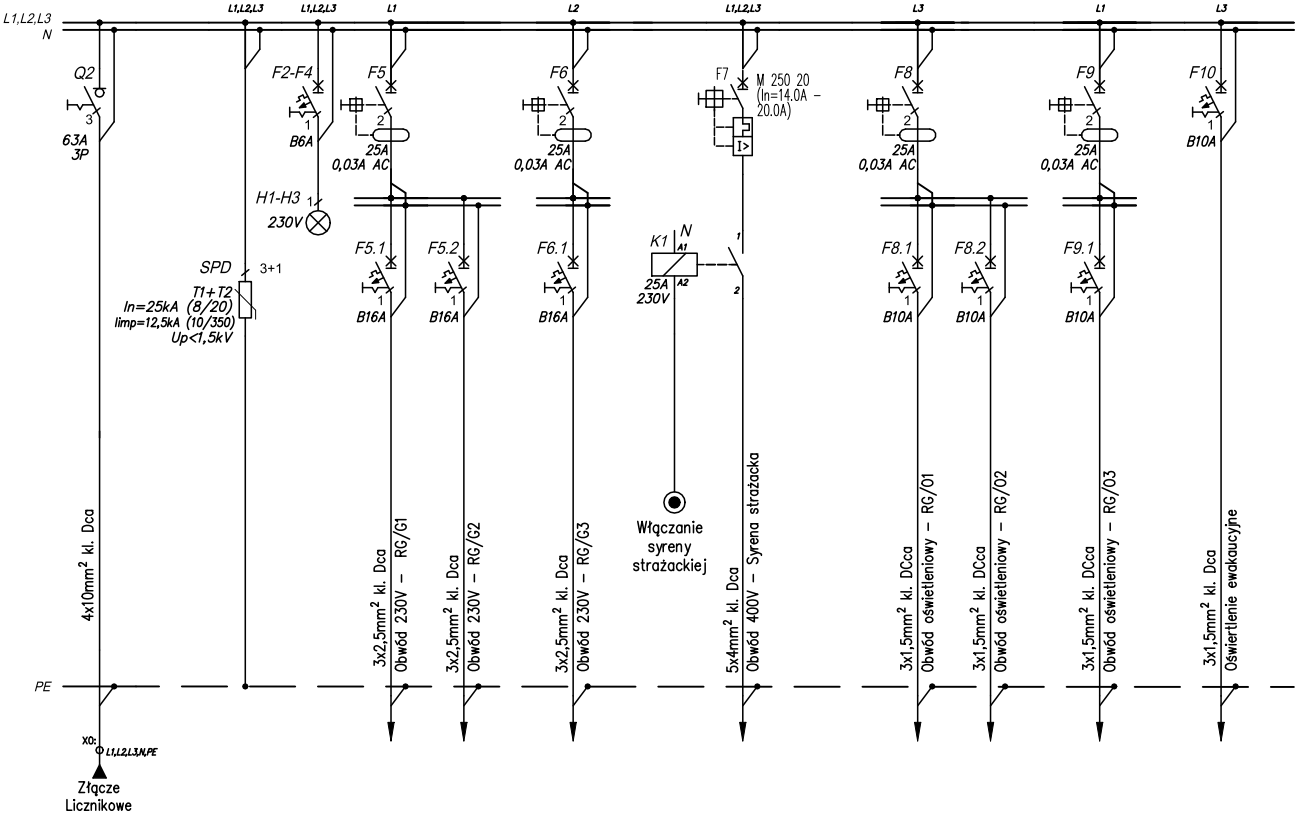

Dane podstawowe:

Napięcie sieci: 230/400V
Układ sieci: TN-S
Moc zainstalowana: $P_i=10\text{kW}$
Współczynnik jednoczesności: $k_f=0,65$
Moc szczytowa: $P_s=6,5\text{kW}$
Prąd obliczeniowy: $I_b=10,1\text{A}$
Współczynnik mocy: $\cos\phi=0,93$

Obudowa:

Napięcie znamionowe: 230/400V
Prąd znamionowy: 63A
Klasa szczelności: IP40
Ochrona przed uderzeniem: IK09
Klasa ochronności: II
Typ obudowy: Podtynkowa
Wymiary: 4x12 modułów

Obudowa zamykana na zamek systemowy.

UKŁAD TN-C-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:		
Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Abramowskim		
Adres inwestycji: Majdan Abramowski 22		
Inwestor: Gmina Goraj ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj,		
Faza projektu: Wykonawczy	Rysunek: -	
Nr rysunku: E-04	Skala: -	Data: 08.2025
Projektant: mgr inż. Tomasz Muzyka LUB/0032/PWOE/14		Podpis:
Nazwa rysunku: Schemat elektryczny rozdzielnic głównej RG		